Enercetec A.S.B.L – Organisme de contrôle agréé
(: 071/166.567
✉: info@enercetec.be
IBAN: BE97 0689 3590 6749

679-INSP

Rapport : **E1-05912-6**

Schéma(s) unifilaire(s) : **1** Plan(s) de position : **1** Annexe(s) :**0**

Procès-verbal de contrôle de conformité avant mise en usage d'une installation électrique domestique basse tension et très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019)

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) : **Accès Habitat SPRL , Rue de Gawday 21/02- 5300 Andenne**
Propriétaire/exploitant/gestionnaire : **Melvin Lecoq, Accès Habitat SPRL 20 rue D'Orbais 1370 Jauchelette** TVA : BE0638842691
Responsable de l'exécution des travaux : **Pascal Galloy**
Compteur : n°: **218549953** **Compteur non placé** Jour : **kWh**

EAN : **541461600006779624**

2. Branchement

Cachet GRD : ORES

Tension de service : **3N400V**
Protection branchement : **Compteur non placé**

Valable pour raccordement, maximum : **40A**
Alimentation tableau principal : **XVB - 4x10mm²**
Interrupteur général : **40A/300mA - type A**

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **Boucle(s) de terre**

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TGBT	2
2	TD1	13

4. Description

Installation datant d'après le 01/06/2020
Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage.**
Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.**
Dérogations : **Néant.**
Résistance de dispersion de la prise de terre : **0.2Ω** Isolement général : **10MΩ**

☑ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre
☑Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent
☑ Correspondance des schémas à l'installation
☑ Etat du matériel d'installation fixe
☑ Contacts directs et indirects
☐Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test
☐Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel
☑Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs	Article réf.	Infraction(s) – Observation(s)
	Néant	

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.


Le dispositif de protection différentiel : **a été plombé**
Les schémas ont été visés
Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 09/11/2046

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.
Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.
(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : **MarianPawlik** Date : **09/11/2021** Visa:

Marian Pawlik 0455/10.63.53

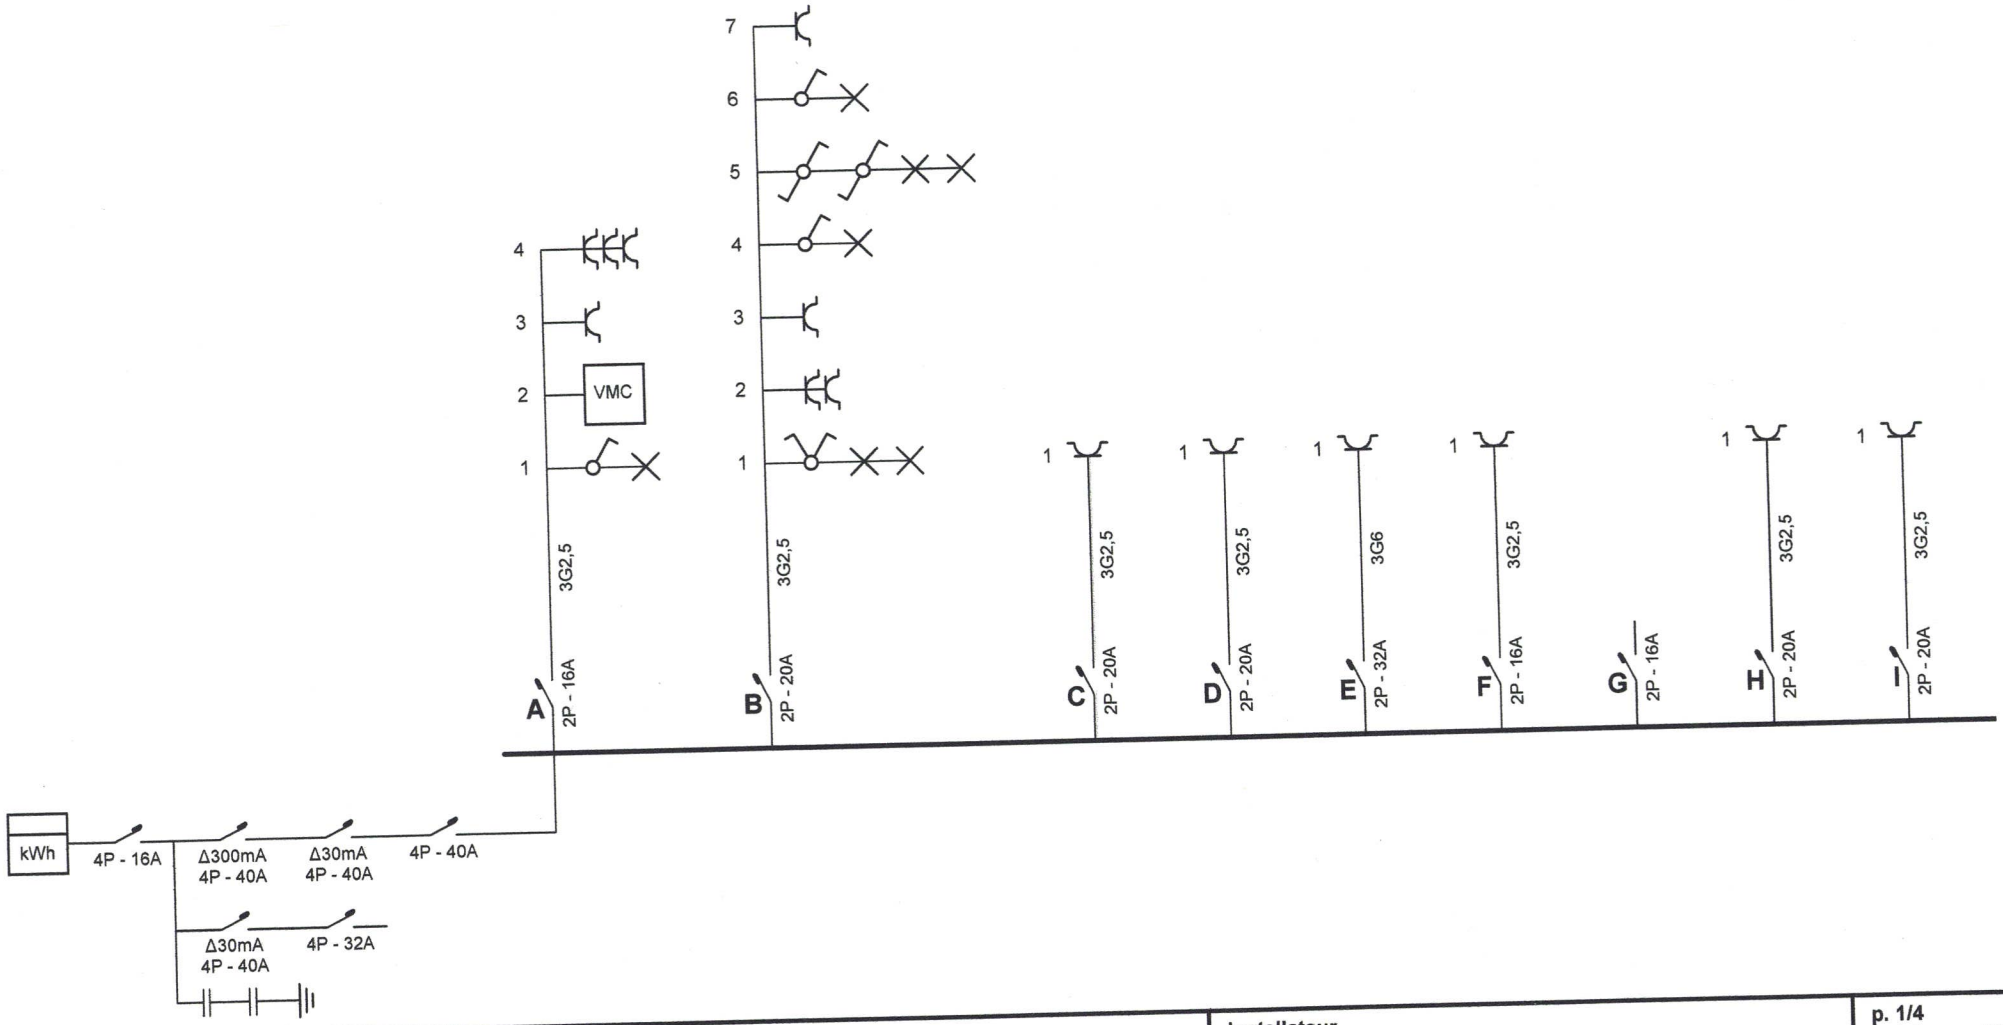

Organisme agréé
Enercelec - Marian PAWLIK

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Adresse de l'installation électrique
Coutisse Anne-Françoise
Rue Gawday 21/002
5200 Maizeret
Tél.: - GSM: 0474 56 32 28
Fax: -
e-mail: coutisse.af@gmail.com

Installateur
TECHNI BAT SPRL
Chaussée de Dinant 340
5000 Namur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/4
Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: hd

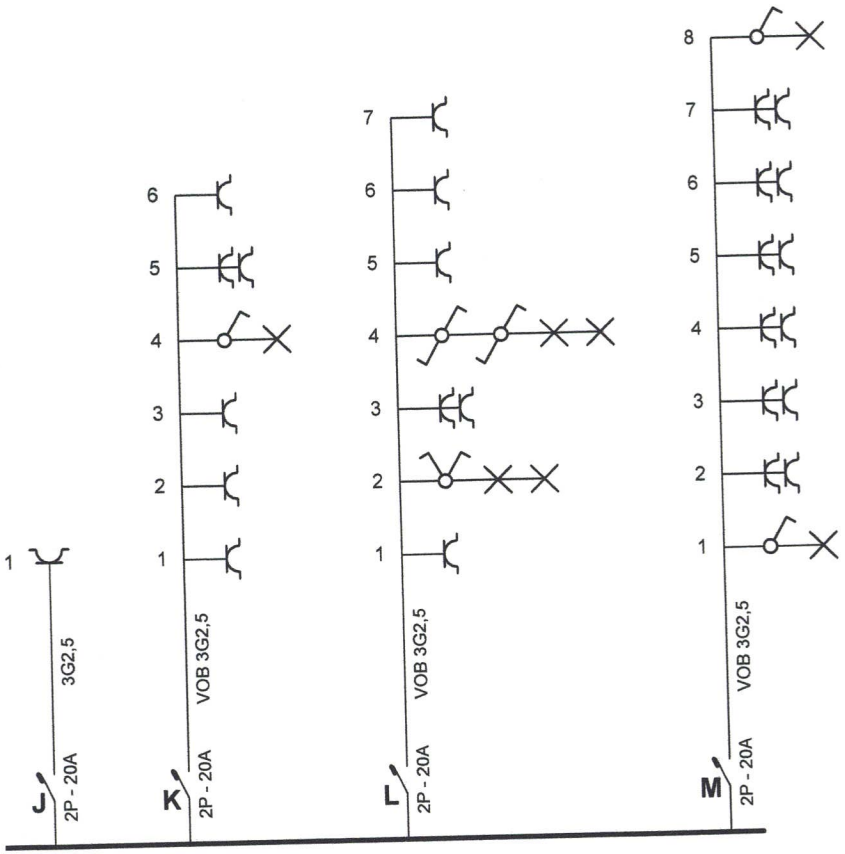

Organisme agréé
Enercelec - Marian PAWLIK

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique
Coutisse Anne-Françoise
Rue Gawday 21/002
5200 Maizeret
Tél.: - GSM: 0474 56 32 28
Fax: -
e-mail: coutisse.af@gmail.com

Installateur
TECHNI BAT SPRL
Chaussée de Dinant 340
5000 Namur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Schéma unifilaire

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: hd

Organisme agréé
Enercelec - Marian PAWLIK

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique
Coutisse Anne-Françoise
Rue Gawday 21/002
5200 Maizeret
Tél.: - GSM: 0474 56 32 28
Fax: -
e-mail: coutisse.af@gmail.com

Installateur
TECHNI BAT SPRL
Chaussée de Dinant 340
5000 Namur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: hd

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

M:

Organisme agréé
Enercelec - Marian PAWLIK

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Adresse de l'installation électrique
Coutisse Anne-Françoise
Rue Gawday 21/002
5200 Maizeret
Tél.: - GSM: 0474 56 32 28
Fax: -
e-mail: coutisse.af@gmail.com

Installateur
TECHNI BAT SPRL
Chaussée de Dinant 340
5000 Namur
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/4
Liste des circuits

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: hd